

Aqu@Scop Advance Split DCI



English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Remote control for one heating circuit
Commande à distance pour un circuit de chauffage
Kabelfernbedienung für einen Heizkreis
Comando a distanza per un circuito di riscaldamento
Mando a distancia para un circuito de calefacción

UM AQHAS 01-N-2I

Part number / Code / Teil Nummer / Codice / Código : **3990653I**

Supersedes / Annule et remplace / Annulliert und ersetzt /

Annulla e sostituisce / Anula y sustituye : **UM AQHAS 01-N-1I**



USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

BENUTZERHANDBUCH

MANUALE OPERATIVO

MANUAL DE UTILIZACIÓN

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

INDICE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	3
2. UTILIZZO, INDICATORI E DISPLAY	4
2.1. FUNZIONI.....	4
3. IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE	5
3.1. IMPOSTAZIONE DI TEMPERATURA AMBIENTE PERMANENTE	5
3.2. MODIFICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE SOLO PER POCHE ORE	5
3.2.1. SELEZIONE DELLA MODALITA' ECO	5
3.2.2. SELEZIONE DELLA MODALITA' EVENTI SPECIALI	5
4. COSA FARE SE	6
4.1. L'INDICATORE ROSSO DI PRESENZA ANOMALIE LAMPEGGIA	6



PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO SUL QUADRO ELETTRICO, METTERE L'UNITÀ FUORI TENSIONE.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Seguire scrupolosamente le presenti istruzioni di sicurezza al fine di evitare lesioni corporali o danni materiali.

Spiegazione delle istruzioni di sicurezza



Attenzione

Questo simbolo indica il rischio di danni materiali e di inquinamento dell'ambiente.

Nota

Il testo contrassegnato dal termine "Nota" contiene informazioni supplementari.



Pericolo

Questo simbolo indica l'esistenza del rischio di lesioni corporali

Destinatari

Le presenti istruzioni d'uso sono destinate all'utilizzatore dell'impianto di riscaldamento.



Pericolo

Gli interventi eseguiti in maniera errata sull'impianto di riscaldamento possono causare incidenti mortali.

- Gli interventi su apparecchi a gas devono essere affidati a tecnici qualificati specializzati nel montaggio di impianti a gas.
- Gli interventi su materiali elettrici dovranno essere affidati esclusivamente a elettricisti qualificati.

Odore di gas



Pericolo

Una fuga di gas può causare esplosioni che potrebbero provocare gravi lesioni.

- Non fumare. Evitare la fiamma nuda e le scintille. Non mettere mai sotto tensione o scollegare dalla tensione apparecchi per l'illuminazione o materiali elettrici.
- Chiudere la valvola di intercettazione del gas.
- Aprire porte e finestre.
- Evacuare la zona pericolosa.
- Contattare l'azienda del gas o elettrica locale e l'addetto al riscaldamento dall'esterno dell'edificio.
- Scollegare l'alimentazione elettrica dell'edificio da un luogo sicuro (all'esterno dell'edificio).

Odore di fumo



Pericolo

I gas di combustione possono causare intossicazioni mortali.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Aerare il locale caldaie.
- Chiudere tutte le porte del locale.

In caso di incendio



Pericolo

Un incendio può provocare bruciature ed esplosioni.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Chiudere le valvole di intercettazione dei tubi del combustibile.
- Utilizzare un estintore omologato di classe ABC

Requisiti del locale caldaie



Attenzione

Condizioni ambientali non corrette possono danneggiare l'impianto di riscaldamento e compromettere la sicurezza del funzionamento.

- Controllare che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C e inferiore a 35°C.
- Evitare di inquinare l'aria con idrocarburi alogenati (ad esempio quelli contenuti nelle vernici, nei solventi o nei detergenti liquidi) o con eccessi di polvere (dovuti ad esempio a lavori di molatura o levigatura).
- Evitare la persistenza di tassi elevati di umidità (causati ad esempio dall'asciugatura della biancheria).
- Non chiudere mai le aperture di ventilazione.

Accessori, ricambi e componenti soggetti a usura




Attenzione

I componenti non testati sull'impianto di riscaldamento rischiano di danneggiare l'impianto o di comprometterne le varie funzioni. L'installazione e la sostituzione dovranno essere affidati esclusivamente a personale qualificato.

2. UTILIZZO, INDICATORI E DISPLAY

2.1. FUNZIONI

Tasti e loro funzioni

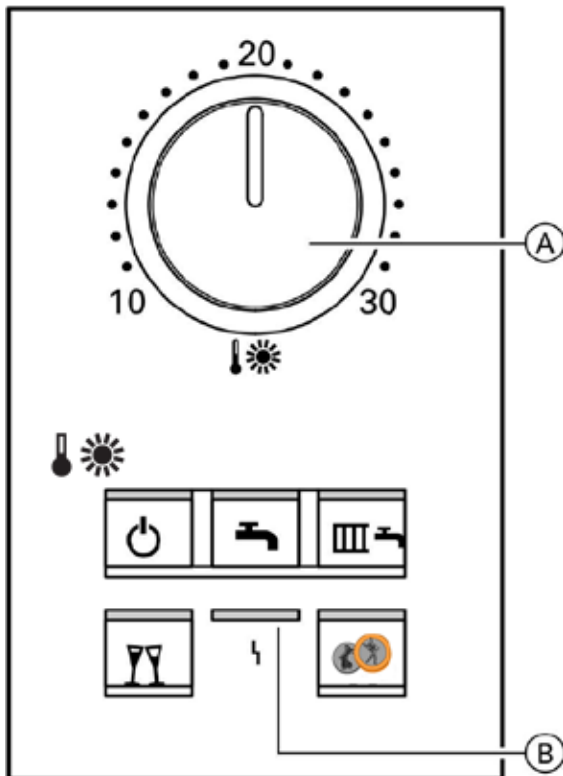


Modalità Standby

Riscaldamento centrale e ACS non in funzione
Protezione antigelo del circuito di riscaldamento



Solo ACS

Riscaldamento dell'ACS attivo (in caso di installazione di un serbatoio dell'acqua calda o di un preparatore dell'acqua calda istantaneo) a seconda della programmazione oraria del modulo di comando. La pompa di circolazione dell'ACS eventualmente installata è in funzione a seconda della programmazione oraria del modulo di comando. Protezione antigelo del circuito di riscaldamento.



Riscaldamento e ACS

Riscaldamento centrale con temperatura ambiente normale o ridotta in funzione della programmazione oraria del modulo di comando.



Modalità eventi speciali




Modalità eco

- A** Selettore rotativo "🌡️☀️" "Temperatura ambiente normale"
- B** Indicatore di presenza anomalia (rosso)

3. IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE



3.1. IMPOSTAZIONE DI TEMPERATURA AMBIENTE PERMANENTE

Se il circuito di riscaldamento garantisce il riscaldamento centrale seguire i punti di seguito descritti :

1. Selezionare il tasto  "**Riscaldamento e ACS**" per il circuito di riscaldamento.
Controllare che :
 sia accesa, in caso contrario premere .
2. Selezionare la temperatura desiderata come "**Temperatura ambiente normale**" con l'ausilio del selettore rotativo "   ".
Regolare la temperatura per valori da **1°C**.
Impostazione di base eseguita in fabbrica : 20°C
Intervallo di regolazione : 10°C à 30°C

3.2. MODIFICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE SOLO PER POCHE ORE

Le funzioni di seguito descritte permettono di modificare la temperatura ambiente per qualche ora senza modificare permanentemente i parametri impostati.


- Per risparmiare energia è possibile abbassare la temperatura ambiente normale grazie al tasto  "**Modalità eco**".
- Se si desidera riscaldare naturalmente alla temperatura ambiente normale e disporre di ACS, selezionare il tasto  "**Modalità eventi speciali**".

3.2.1. SELEZIONE DELLA MODALITA' ECO

In modalità eco, la temperatura ambiente normale sarà abbassata automaticamente.






Selezionare la **Modalità eco** premendo il tasto .

Fine della modalità Eco

- La modalità Eco termina automaticamente al successivo passaggio al riscaldamento centrale a temperatura ambiente ridotta.
- Se si desidera disattivare la modalità Eco anticipatamente premere nuovamente il tasto  l'indicatore del tasto si spegne.

3.2.2. SELEZIONE DELLA MODALITA' EVENTI SPECIALI


- Riscaldamento centrale a temperatura ambiente normale
- L'ACS viene scaldato al valore predefinito di temperatura.
- La pompa di circolazione dell'ACS eventualmente installata entra in funzione.

1. Selezionare la temperatura desiderata (Temperatura modalità eventi speciali) con l'ausilio del selettore rotativo "   ".
Regolare la temperatura per valori di 1°C.
2. Selezionare la **modalità Eventi speciali** premendo il tasto .
3. Riportare il selettore rotativo "   " sul valore iniziale.

Nota

Se si imposta la temperatura dopo aver selezionato la modalità Eventi speciali, la temperatura sarà mantenuta anche dopo che la modalità Eventi speciali non sarà più attiva.

Fine della modalità Eventi speciali

- La modalità Eventi speciali termina automaticamente al successivo passaggio al riscaldamento centrale a temperatura ambiente normale entro massimo 8 ore.
- Se si desidera disattivare anticipatamente la modalità Eventi speciali premere nuovamente il tasto  l'indicatore del tasto si spegne.

Nota


La modalità Eventi speciali e la relativa temperatura possono essere selezionate anche dal modulo di comando.



Manuale d'installazione e di manutenzione di Aqu@Scop Advance Split DCI

4. COSA FARE SE

4.1. L'INDICATORE ROSSO DI PRESENZA ANOMALIE LAMPEGGIA

L'indicatore rosso di presenza anomalie "" lampeggia per segnalare la presenza di un'anomalia. L'utilizzatore può cercare l'anomalia sull'interfaccia utente (display) del modulo interno.



Manuale d'installazione e di manutenzione di Aqu@Scop Advance Split DCI

AIRWELL INDUSTRIE FRANCE

Route de Verneuil
27570 Tillières-sur-Avre
FRANCE

☎ : +33 (0)2 32 60 61 00

☎ : +33 (0)2 32 32 55 13



As part of our ongoing product improvement programme, our products are subject to change without prior notice. Non contractual photos.

Dans un souci d'amélioration constante, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

In dem Bemühen um ständige Verbesserung können unsere Erzeugnisse ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fotos nicht vertraglich bindend.

A causa della politica di continua miglioria posta in atto dal costruttore, questi prodotti sono soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. Le foto pubblicate non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale.

Con objeto de mejorar constantemente, nuestros productos pueden ser modificados sin previo aviso. Fotos no contractuales.

