

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой внимательно прочтите раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ".
- Электропроводка должны устанавливаться только профессиональным специалистом – электриком. Перед установкой следует убедиться в правильном выборе типа сетевого шнура и вилки в зависимости от типа устанавливаемой модели.
- Необходимо строго следовать указанным здесь инструкциям, поскольку они имеют непосредственное отношение к Вашей собственной безопасности. Значения условных знаков представлены ниже. Неправильная установка в виду игнорирования представленных здесь инструкций может привести к материальному ущербу или ущербу для Вашего здоровья, о серьёзности которого предупреждают следующие знаки:

ВНИМАНИЕ Данный знак указывает на вероятность причинения ущерба для здоровья или смерти

Инструкции, которым необходимо следовать, обозначаются символом:

ЗАПРЕЩЕНО Символ на белом фоне означает операции, которые ЗАПРЕЩЕНО производить

- После установки следует провести проверочный тест, чтобы убедиться в том, что все компоненты были установлены правильно. Затем, необходимо объяснить пользователю как в соответствии с инструкциями пользоваться агрегатом, как его обслуживать. Пожалуйста, напомните пользователю оставить руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ

- Установкой системы должен заниматься квалифицированный инсталлятор. Иначе установка может закончиться поражением электрическим током, утечкой воды или эстетическими проблемами.
- Устанавливать агрегат на твёрдой и ровной поверхности, способной выдержать вес системы. Если поверхность не рассчитана на вес системы, она может упасть и причинить физические повреждения.
- В процессе установки электропроводки необходимо следовать общепринятым требованиям и инструкциям данного руководства. Должны использоваться отдельная розетка и независимая часть электросети. В случае, если мощность сети окажется недостаточной или электропроводка будет установлена неправильно, это может привести к поражению током или пожару.
- Использовать только указаный тип кабеля, который необходимо жестко закрепить к внешнему и внутреннему соединениям. Жестко соединять и закреплять зажимами, чтобы кабель не могли воздействовать как то было внешние силы. Если соединение или зажим установлены недостаточно жёстко, место соединения будет нагреваться и может привести к возгоранию.
- Расположение проводки следует выбирать таким образом, чтобы крышка блока управления легко закрывалась. Если крышка блока управления установлена неправильно, это может привести к нагреванию в точке соединения с кабелем, поражению электрическим током или пожару.
- При установке трубопроводов системы не допускать в охлаждающий цикл никаких посторонних воздушных смесей, за исключением специально указанной. В противном случае, система не сможет работать на полную мощность, может значительно повышаться давление в охлаждающем цикле, что, в свою очередь, может привести к взрыву и ущербу для здоровья.
- Оберегать сетевой шнур от повреждений. Использовать сетевой шнур только указанного типа. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не удлинять сетевой удлинитель, не использовать розетку подключения агрегата для параллельного подключения других электроприборов. Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Оборудование должно быть заземлено. Отсутствие правильного заземления может привести к поражению электрическим током.
- Не устанавливать систему в местах, где возможна утечка легковоспламеняющегося газа. В случае утечки газа и скопления его вокруг агрегата, может произойти взрыв.
- Проверка дренажных труб осуществляется точно в соответствии с инструкциями, предоставленными в руководстве по установке. При отсутствии надлежащего дренажа, вода может попасть в комнату и испортить пол и мебель.
- Оборудование, оснащённое дополнительными нагревателями, должно устанавливаться как минимум с 50-ти сантиметровым зазором от легковоспламеняющихся веществ. В противном случае оно может послужить причиной возгорания.

ВНИМАНИЕ

- Выбор места установки Для установки следует выбрать место с жёсткой поверхностью, способной выдержать вес агрегата, а также обеспечивающее удобный доступ для его обслуживания или ремонта.
- Подключение комнатного кондиционера к сети электропитания. Присоединить сетевой шнур кондиционера к сети электропитания одним из следующих способов. Точкой подключения к электросети должно быть место, обеспечивающее лёгкий доступ и возможность выключение питания в случае необходимости. В некоторых странах запрещено постоянно держать кондиционер данного типа подключённым к сети электропитания.
 - Подключение к сети при помощи вилки электропитания. Использовать стандартную вилку 10 A с контактом заземления на 2.1-3.6 кВт и 15 A на 4.0 кВт.
 - Постоянное соединение через автоматический выключатель. Использовать стандартный выключатель 10 A на 2.1-3.6 кВт и 15 A на 4.0 кВт. Выключатель должен быть двухполюсным с зазором между контактами не менее 3 мм.
- Не выпускать хладагент. Не выпускать хладагент во время установки, переустановки или в процессе обслуживания компонентов охлаждающей системы. Осторожно! Вещество может вызвать сильное обморожение!
- Процесс инсталляции. Для установки системы могут понадобиться услуги двух человек.
- Не устанавливать систему в постирочной комнате и т.п., в местах, где вода может капать с потолка и проч.
- Так как системы охлаждения сильно нагревается, не допускайте соприкосновения соединительных кабелей с медной трубкой.

1 ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО МЕСТА УСТАНОВКИ

(См. раздел "Выбор наилучшего места установки")

2 УСТАНОВИТЬ УСТАНОВОЧНУЮ ПЛИТУ И ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ ДЛЯ ПРОВОДКИ ТРУБ

Стена, на которой предполагается установка агрегата, должны быть крепкой и достаточно плотной для предотвращения вибрации.

- установите установочную плиту горизонтально на стене.
- отметьте места для отверстий и просверлите их для установки пробок. После его установите плиту, закрепив её при помощи шурупов.
- отметьте точки расположения трубопроводов в соответствии с указанными инструкциями. Просверлите отверстия, обеспечив небольшой наклон (примерно 5°) в направлении внешней стороны.

ВНЕШНИЙ АГРЕГАТ

Инструменты, необходимые для установки

- Отвёртка 2. Электродрель, сверло 3. Шестигранный ключ 4. Гаечный ключ 5. Нож для резки труб 6. Развёртка 7. Нож 8. Детектор утечки газа 9. Измерит. Лента 10. Термометр 11. Мегаметр 12. Мультиметр 13. Торцевой ключ 18/35/55 Н·м (1.8/3.5/5.5 кгс·м) 14. Вакуумный насос 15. Манометр (для R-410A)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ \ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТОЛЬКО R410A)

ВНИМАНИЕ

Установка кондиционера воздуха, использующего хладагент нового типа. ДАННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЫЙ НФС АГЕНТ (R410A), КОТОРЫЙ НЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗРУШЕНИЮ ОЗОНОВОГО СЛОЯ. Хладагент R410A в значительно большей степени подвержен влиянию посторонних примесей, таких как вода, оксидная пленка, различного рода масла, поскольку рабочее давление R410A примерно в 1.6 раза больше, чем у R22. В связи с использованием нового типа хладагента, холодильная установка данной системы заправлена маслом другого типа. Таким образом, во время установки следует убедиться, что вода, пыль, использовавшаяся ранее хладагент или масло системы охлаждения попали в систему циркуляции нового вещества R410A. В целях предотвращения вероятности смешивания старого и нового хладагентов и масел, размеры соединительных секций порта зарядки основного агрегата, а также инструменты для установки имеют размер, отличный от размеров соединений и инструментов, используемых на других типах кондиционеров. Соответственно, для установки и обслуживания новых систем (R410A) требуется специальный набор инструментов. Для присоединения трубопроводов следует использовать новые и чистые трубы с насадками для работы в условиях высокого давления, специально разработанные для использования с системой R410A. В процессе установки не допускать попадание в сеть воды и/или пыли. Кроме того, не рекомендуется использовать оставшиеся у Вас от прошлой системы трубы, поскольку у прежних типов труб есть некоторые проблемы с насадками давления, существует вероятность того, что они могут быть грязными внутри



Изменения в продукте и его компонентах В кондиционерах, использующих вещество R410A, в целях предотвращения вероятности зарядки хладагента какого-либо другого типа, изменён диаметр входящего порта контрольного клапана внешнего агрегата (3 направления). (1/2 UNF 20 нарезов на дюйм) • В целях повышения уровня сопротивления давлению в трубопроводе хладагента диаметр раздельных труб и размеры соответствующих гаек были изменены (для медных труб nominalным диаметром 1/2 и 5/8)

Новые инструменты для R410A

Новые инструменты	Применимость к модели R22	Изменения
Манометр	X	Поскольку давление в системе очень большое, его невозможно измерить обычными приборами. Для предотвращения зарядки хладагента другого типа были изменены диаметры портов.
Шланг для заправки	X	В целях повышения уровня сопротивления давлению, были использованы другие материалы для шланга и размеры портов (1/2 UNF 20 нарезов на дюйм). При покупке шланга для зарядки убедитесь в правильности размеров портов.
Электронные весы для заправки	O	Ввиду большого давления и большой скорости зарядки хладагента могут появиться пузыри воздуха и бывает трудно определить необходимую величину при помощи зарядного цилиндра
Торцевой ключ (ном. диаметр 1/2, 5/8)	X	Увеличен размер противоположных гаек. Иногда, для nominalных диаметров 1/4 и 3/8 может использоваться обычный ключ
Инструмент для раздельных (зажим)	O	Путём увеличения диаметра захвата были улучшены показатели жёсткости пружины инструмента
Прибор для измерения параметров раструба	-	Используется в случае применения обычного инструмента для раздельных
Адаптер к вакуумному насосу	O	Присоединяется к обычному вакуумному насосу. Адаптер нужно использовать в целях предотвращения возвращения возврата масла из вакуумного насоса в шланг для заправки. Соединительная часть шланга для заправки состоит из двух портов – один для обычного хладагента (7/16 UNF 20 нарезов на дюйм) и один для R410A. Если масло вакуумного насоса (минерального происхождения) смешается с R410A, может образоваться осадок, который повредит оборудование
Детектор утечки газа	X	Исключительно для НФС хладагентов

- Цилиндр, содержащий хладагент может иметь обозначение (R410A) и защитное покрытие розового цвета, определённое US ARI (код цвета ARI: PMS 507)
- Кроме того, для "порта зарядки и установки цилиндра с хладагентом" необходимо 1/2 UNF 20 нарезов на дюйм, что соответствует размеру порта шланга.

Диаграмма установки внутреннего / внешнего агрегатов

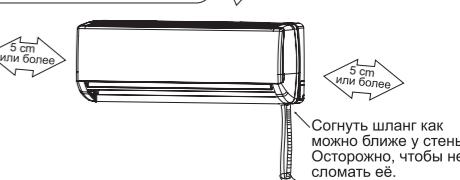

• Все рисунки, представленные в данном руководстве носят исключительно информативный характер

3 УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО АГРЕГАТА

ДЛЯ ПРАВОЙ / ПРАВОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

- Срезать боковой / нижний надрез на углу крышки
- Вытащить внутренний трубопровод
- Установить внутренний агрегат
- Закрепить внутренний агрегат

ДЛЯ ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

- Вытащить внутренний трубопровод
- Установить внутренний агрегат
- Закрепить внутренний агрегат


ДЛЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

- Срезать боковой / нижний надрез на углу крышки
- Установить внутренний агрегат
- Закрепить внутренний агрегат


ДЛЯ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

- Установить внутренний агрегат
- Закрепить внутренний агрегат

Вытащить трубы и шланг


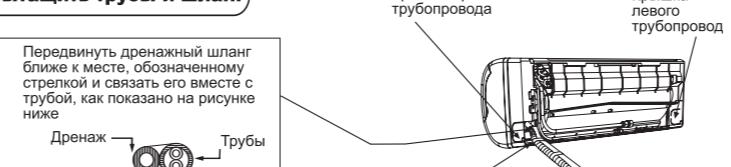


Установка внутреннего агрегата


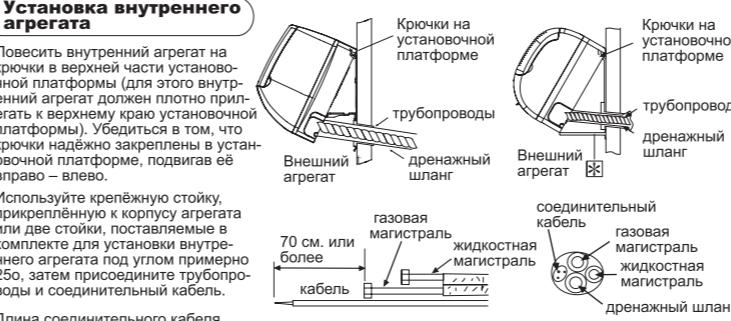


Крепление внутреннего агрегата

- Свяжите излишки соединительного кабеля и поместите его за стойкой.
- Убедитесь, что кабель не оказался зажатым между крючком (2 положения) и установочной плитой.
- Нажать на нижний левый и правый края агрегата так, чтобы крючки зашли в крепёжные петли агрегата (будет слышен щелчок).

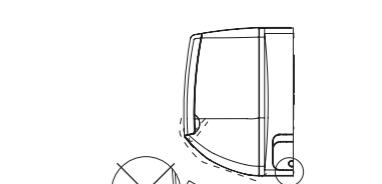

Вид сзади.

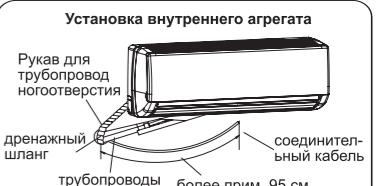

ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ


1 ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО МЕСТА УСТАНОВКИ

(См. Раздел "Выбор наилучшего места установки")

2 УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО АГРЕГАТА

После выбора наиболее подходящего места для установки агрегата, приступайте к инсталляции в соответствии с диаграммой установки внешнего / внутреннего агрегатов.

1. Прочно и горизонтально закрепите агрегат на бетонной поверхности или на стойке при помощи болтов ($\varnothing 8$ мм).

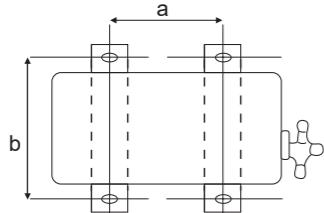

2. При установке на крыше, учтите возможность сильного ветра и землетрясения. Закрепите стойку агрегата при помощи болтов или гвоздей.

Dimension	Outdoor unit		
	Type - A	Type - B	Type - C
A	487	514	540
B	298	340	350

Прим.: пожалуйста, выберите необходимую установочную информацию на основе описания модели, представленного на шильде производителя.


3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

РЕЗКА И РАЗВАЛЬЦОВКА ТРУБ

1. Отрежьте необходимый отрезок трубы при помощи специального ножа и зачистите концы.
2. Концы зачищаются при помощи инструмента для обработки краёв труб. В случае недостаточной обработки концов труб может произойти утечка газа.
3. После насаживания гайки на медную трубу сделайте разрыв.
4. В случае использования готового набора труб, можно присоединять трубы, минуя шаги 1-3.



Присоединение труб к внутреннему агрегату



Модель	Тип хладагента	Размеры труб	
		Газ	Жидкость
9000-12000 Btu/Hr	R410A	3/8" (30-35H.m)	1/4" (15-20H.m)
18000 Btu/Hr	R410A	1/2" (50-54H.m)	1/4" (15-20H.m)
24000 Btu/Hr	R410A	5/8" (70-78H.m)	3/8" (30-35H.m)

Присоединение труб к внутреннему агрегату

- Расположите трубу по центру и достаточно жестко затяните гайку пальцами.
- Затяните гайку при помощи торцевого ключа с усилием, показанным в таблице.


Присоединение труб к внутреннему агрегату

Присоединение труб к внутреннему агрегату	
Расположите трубу по центру относительно к клапанам и затяните гайку при помощи торцевого ключа с усилием, показанным в таблице.	

4 ПРОДУВКА ТРУБ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ЦИКЛА И ВНУТРЕННЕГО АГРЕГАТА

После присоединения всех систем внутреннего и внешнего агрегатов необходимо удалить воздух из системы трубопроводов. Сделать это можно следующим образом.

1. Присоединить шланги заправки к нижней и верхней частям блока заправки, а также к сервисным портам жидкостного клапана и клапана всасывания. Убедитесь в том, что Вы присоединили один конец шланга к сервисному порту.
2. Присоединить центральный шланг блока заправки к вакуумному насосу.
3. Повернуть выключатель вакуумного насоса и убедиться, что стрелка манометра начала двигаться от 0 МПа (0 см ртутного столба) к 0.1 МПа (-76 см ртутного столба). Оставить насос включённым в течение 15 минут.
4. Закрыть клапаны с обеих сторон блока заправки и отключить вакуумный насос. Следует обратить внимание, что стрелка манометра не должна двигаться по прошествии примерно пяти минут.
5. Отсоединить шланг заправки от вакуумного насоса и сервисных портов жидкостного клапана и клапана всасывания.
6. Затянуть крышки обоих сервисных портов обеих клапанов.
7. Снять крышки с обеих клапанов и открыть их при помощи разводного ключа.
8. Вернуть крышки клапанов на места.
9. Проверить трубопровод на предмет утечки газа из соединений и клапанов. Проверку можно производить при помощи электронного детектора или губки, смоченной в мыльной воде на предмет появления пузырей.

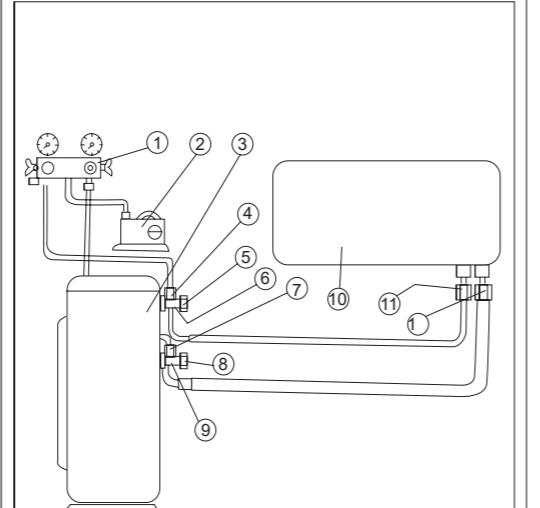

Прим.:
Для дополнительной зарядки труб различной длины, см. информацию, предоставленную на шильде производителя или этикетке с рабочими характеристиками.


1. Комплект для заправки
 2. Вакуумный насос
 3. ВНЕШНИЙ АГРЕГАТ
 4. Сервисный клапан
 5. Крышка
 6. Клапан всасывания
 7. Сервисный клапан*
 8. Крышка
 9. Жидкостный клапан
 10. ВНУТРЕННИЙ АГРЕГАТ
 11. Соединение магистрали всасывания
 12. Соединение жидкостной магистрали
- * только в некоторых моделях.

5 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ К ВНУТРЕННЕМУ И ВНЕШНЕМУ АГРЕГАТАМ


Таблица проводки:

220-240V 1~ 50Hz		
входная мощность	внешний	внешний
мощность	9000/12000Btu/Hr	18000Btu/Hr
предохранителя	10A	16A
Кабель (жил)	3G1.5mm ²	3G1.5mm ²
Соединительный кабель	5G1.5mm ²	5G1.5mm ²

Соединительный кабель




Кабель низкого напряжения (доп.)




Электрические соединения:

1. Снять крышку панели управления путём ослабив шурупы.
2. Приготовить кабели, необходимые для соединения.
3. Присоединить кабели к концам терминалов внешнего и внутреннего агрегатов, как указано на схеме.

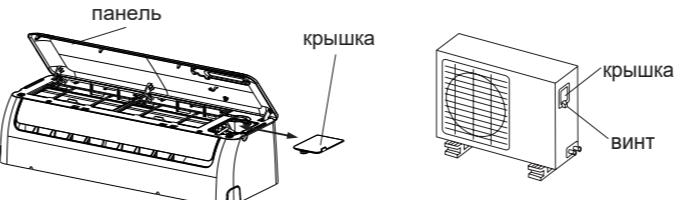


УСТАНОВКА ОЧИЩАЮЩЕГО ФИЛЬТРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

1. Открыть решётку
2. Извлечь воздушные фильтры
3. Установить воздухоочистительный фильтр как показано на рисунке

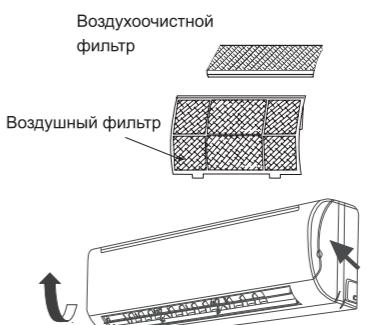


ПРОВЕРКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Открыть переднюю панель и извлечь воздушные фильтры.
(Проверка дренажной системы может проводиться без удаления передней решётки.)
Вылить стакан воды в поддон.
Убедиться в том, что вода свободно вытекает из дренажного шланга внутреннего агрегата.

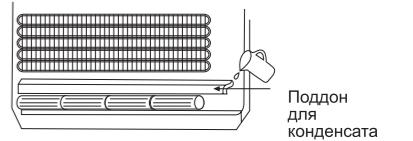

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Включить агрегат и дать ему поработать в режиме охлаждения 15 или более минут.
Измерить температуру входящего и выходящего воздуха.
Убедиться в том, что разница между температурами составляет не менее 8°C.

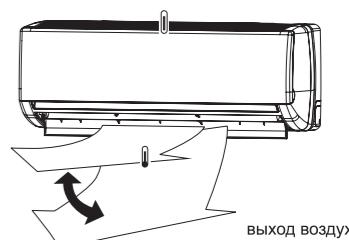

ПРОВЕРКА

Нет ли утечки газа на разваликованных соединениях труб?
Покрыты ли указанные соединения теплоизоляцией?
Крепко ли прикреплён соединительный кабель к терминалам?
Надёжно ли зафиксирован соединительный кабель?

В порядке ли дренажная система?
(см. раздел "Проверка дренажной системы")
Правильно ли установлен провод заземления?

Надёжно ли внутренний агрегат прикреплён к стойке?
Соответствует ли напряжение в сети необходимому для работы системы?

Нет ли посторонних шумов?
Нормально ли идёт процесс охлаждения?

Нормально ли работает терmostat?
Нормально ли работает ЖК дисплей пульта ДУ?

Данное руководство предназначено для комплекта, состоящего из двух компонентов.
Для мульти-компонентных систем, см. руководство по установке, поставляемое в комплекте внешнего устройства.

РУССКИЙ

6 ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ

1. Провести изоляцию соединений труб в соответствии с инструкциями, представленными в разделе Диаграмма Установки Внешнего Агрегата. В целях предотвращения попадания воды внутрь трубы, концы следует чем-нибудь обернуть.
2. В случае, если дренажный шланг или соединения труб находятся внутри помещения, где может образовываться конденсат, следует увеличить степень изоляции за счёт использования монтажной пены до толщины в 13 или более мм.

