

# KIT SOFT START POUR CWP-V


## 02 - 03 - 04

F



**MISE HORS TENSION OBLIGATOIRE AVANT TOUTES INTERVENTIONS DANS LES BOITIERS ELECTRIQUES**

### COMPOSITION DU KIT

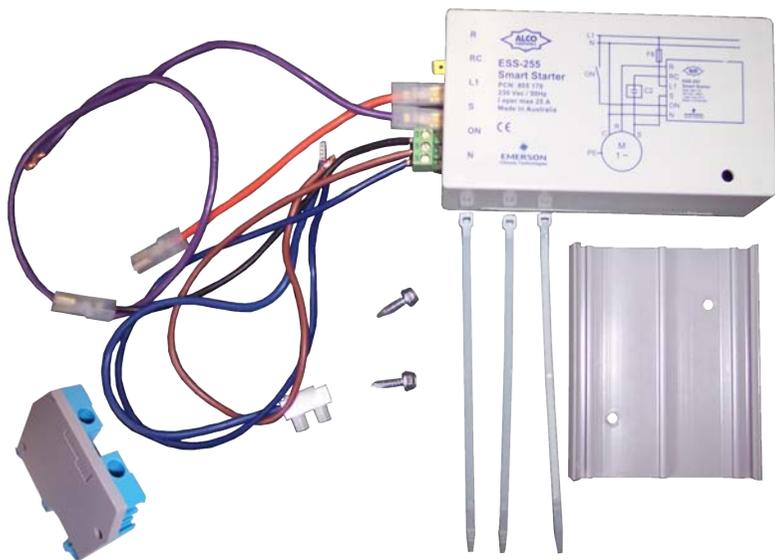

①

### OUVERTURE DE L'APPAREIL

La dépose du panneau 1 permet d'accéder à l'armoire électrique.



②

Démonter les couvercles des goulottes



③

### FIL NOIR

Identifier le fil noir reliant "FF1 N" et "KM1 1".

Déconnecter ce fil noir et le jeter.



④

### FIL BLEU

Identifier le fil bleu reliant "KM1 2" à la capacité.


Déconnecter ce fil bleu et le jeter.



⑤

### CAPACITE


Déplacer la capacité.

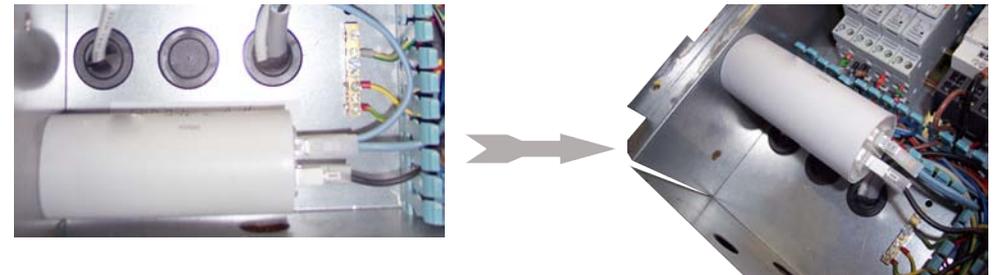

6

## FIXATION DU SUPPORT


Fixer le support du **SOFT START** à l'aide des 2 vis autoforeuses fournies.

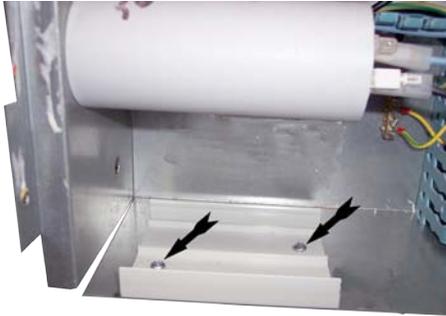

7

## FIXATION DU SOFT START


Clipper le **SOFT START** sur son support.

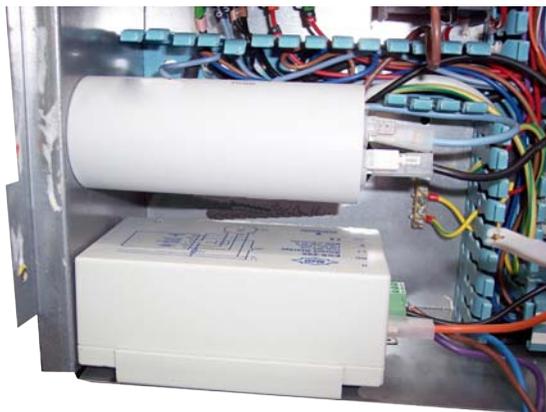

8

## BORNE BLEU

Installer la borne bleue à côté du contacteur "FF1"

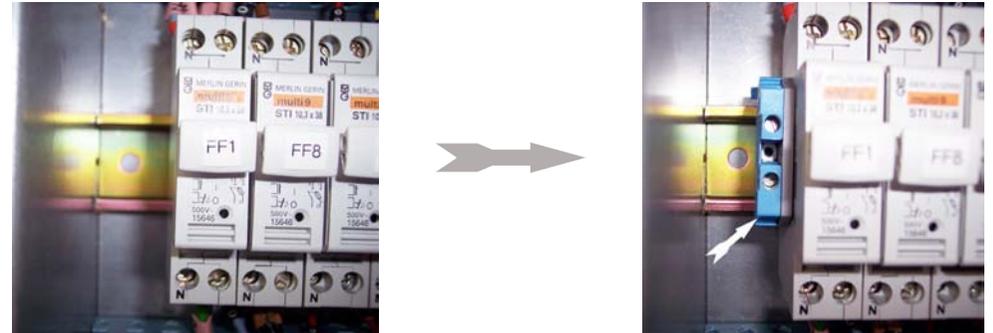


9

## FIL BLEU

Identifier le fil bleu compresseur connecté à la capacité.

Déconnecter ce fil bleu et le rebrancher sur le repère "R" du **SOFT START**.

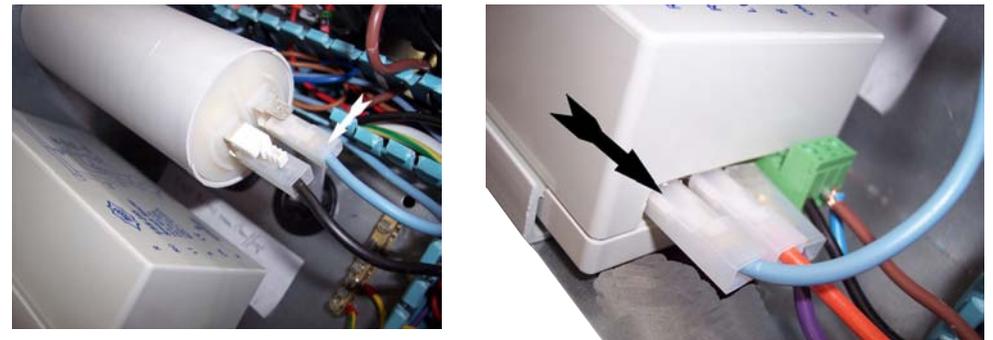

10

### FIL ORANGE



Connecter le fil orange "RC" du **SOFT START** sur la capacité.



11

### FIL MARRON



Débrancher le fil marron du compresseur du contacteur "KM1 4".  
Connecter le sur la borne bleue.

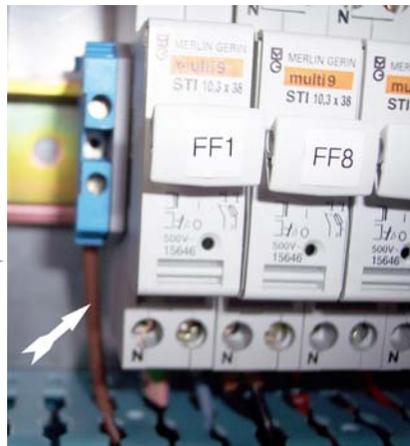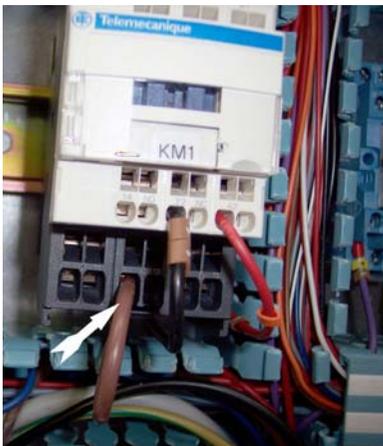

12

### FIL VIOLET

Connecter le fil violet "L1" du **SOFT START** sur le contacteur "KM1 3".

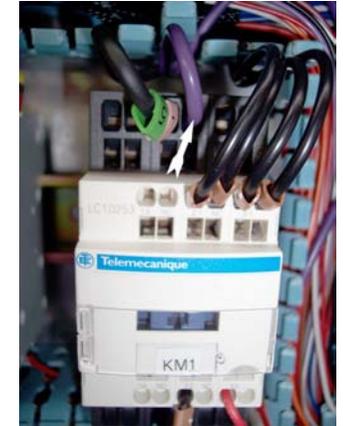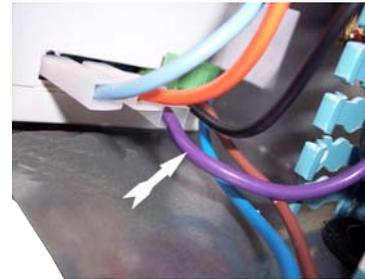

13

### FIL NOIR

Connecter le fil noir "S" du **SOFT START** sur la capacité (sur la même polarité que le fil noir déjà branché).



14

### FIL MARRON

Connecter le fil marron "ON" du **SOFT START** sur le contacteur "KM1 4".



15

### FIL BLEUS DOUBLES

Connecter le fil bleu double "N" du **SOFT START** sur le contacteur "FF1 N".

Connecter l'autre extrémité sur la borne bleue.



16

Remonter les couvercles des goulottes




17

REFERMER L'APPAREIL




# SCHEMA ELECTRIQUE

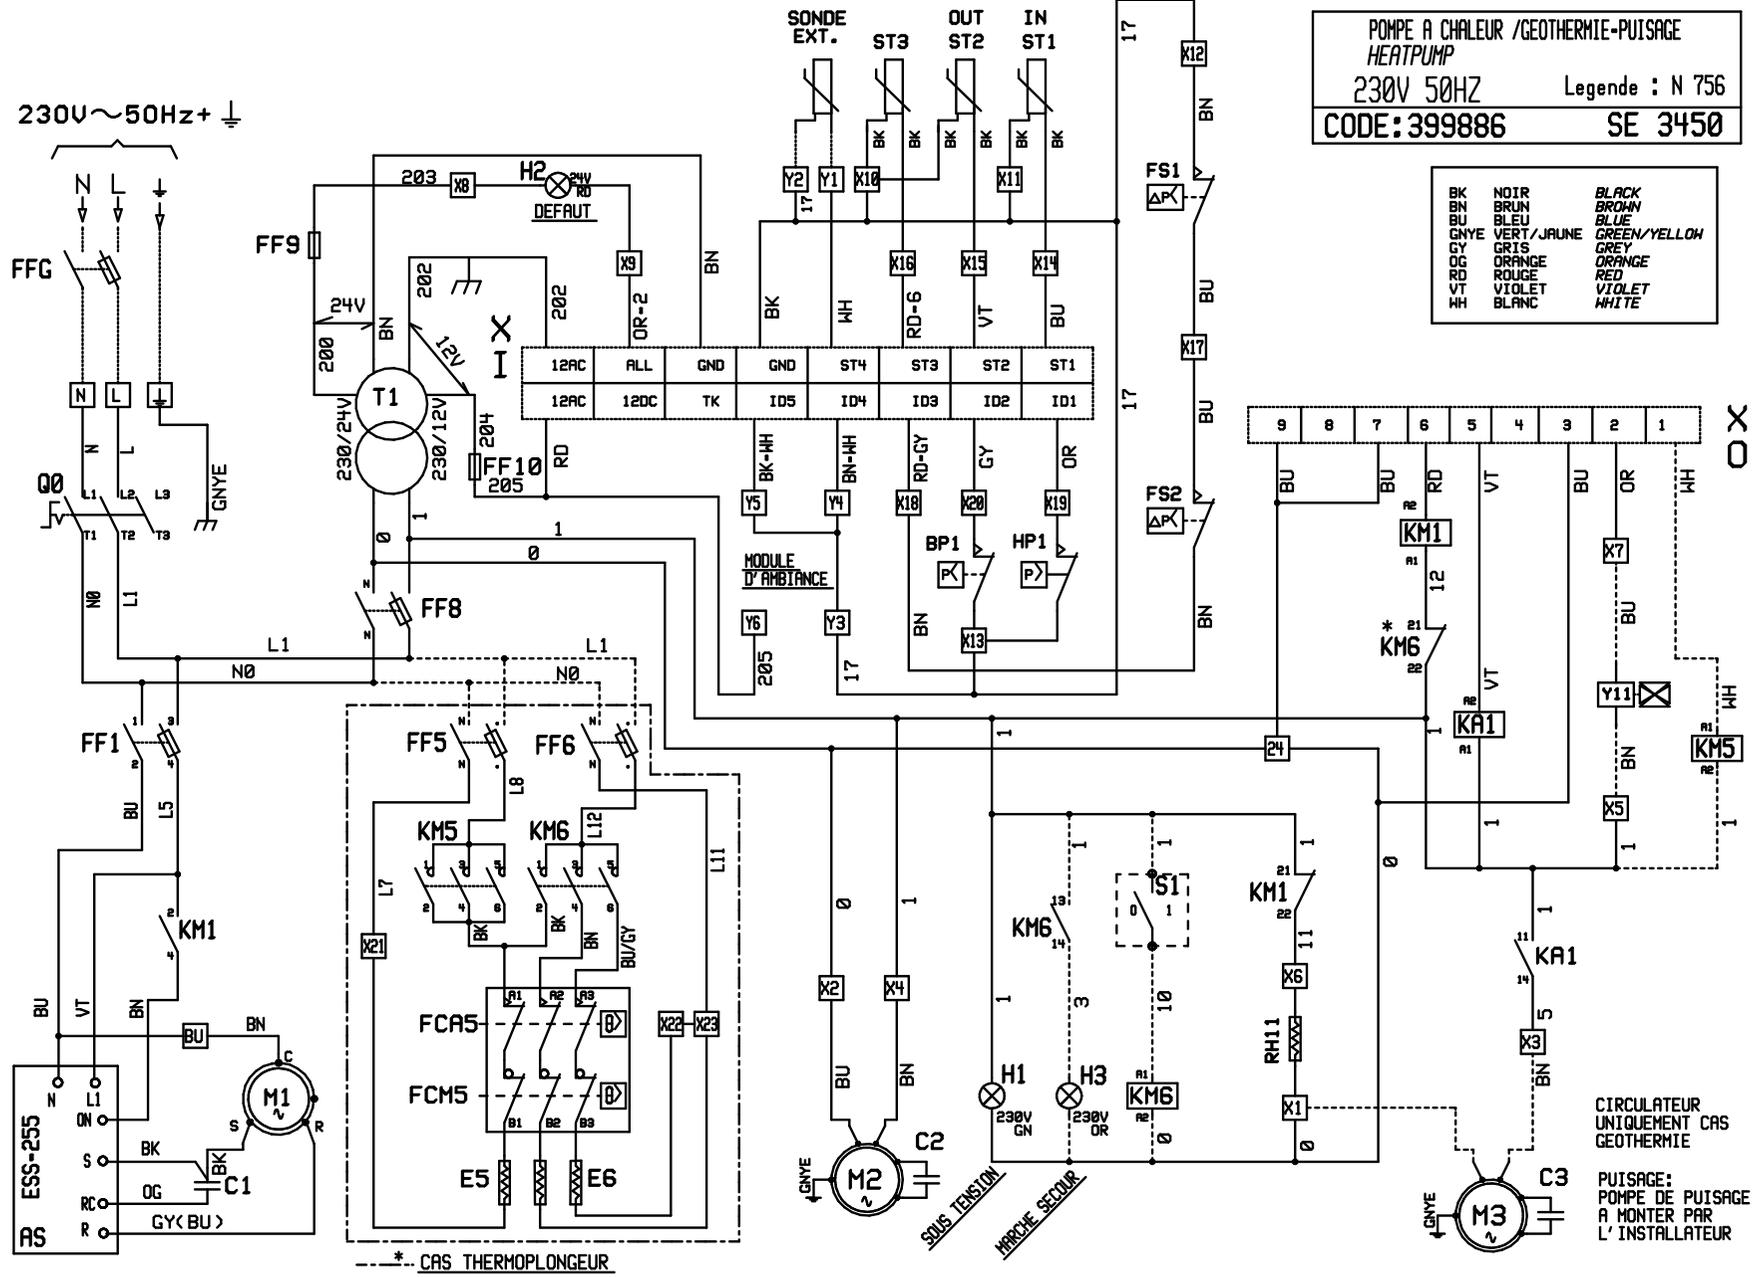

POMPE A CHALEUR /GEOTHERMIE-PUIPAGE  
 HEATPUMP  
 230V 50HZ  
 CODE:399886 SE 3450

Legende : N 756

BK	NOIR	BLACK
BN	BRUN	BROWN
BU	BLEU	BLUE
GYNE	VERT/JAUNE	GREEN/YELLOW
OG	GRIS	GREY
RD	ORANGE	ORANGE
VT	ROUGE	RED
WH	VIOLET	VIOLET
	BLANC	WHITE

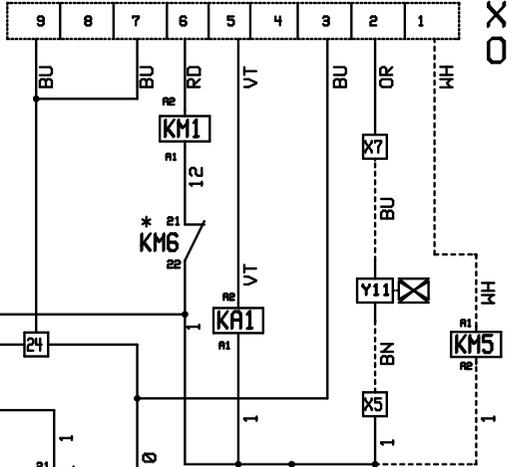

CIRCULEUR  
 UNIQUEMENT CAS  
 GEOTHERMIE

PUIPAGE:  
 POMPE DE PUIPAGE  
 A MONTER PAR  
 L'INSTALLATEUR

